


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

ODBUDOWA NAWIERZCHNI MINERALNO-BITUMICZNEJ

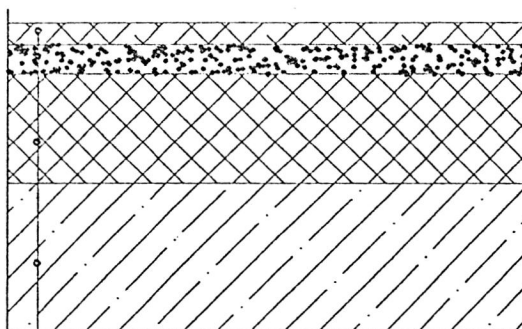

Warstwa scieralna gr. 3cm

Warstwa wiążąca gr. 4cm

Kruszywo łamane gr. 15cm

Kruszywo naturalne – warstwa dolna gr. 20cm

Zasypanie wykopu po ułożeniu kanalizacji gruntem przepuszczalnym wykonanie i zagęszczeniem gruntu warstwami nie większymi niż 25cm wg PN-S-02205:1998r wykonać tak by wskaźnik zagęszczenia nie był mniejszy niż 1,0.

Lokalizacja	m.Rajgród-Kolonia Prawa-Wojszy-Rybaczyna-Orzechówka Bełda-Słoczek-Ciszewo-Pietrzykowo-Pietrzykówka	Branta sanitarna
Zakres opracowania	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA
OBIEKT	SIEĆ WODOCIĄGOWA	B.S
Tytuł rysunku	Odbudowa naw. min-bitum. - przekrój	Nr rys. 41 Nr str. 20
Projektant	INŻ. IRENEUSZ ŻYCZKOWSKI	podpis
Nr upr. specjalność	BŁ 121/83 w zakres. projekt. i inst. sanitar.	data: 04/2007